
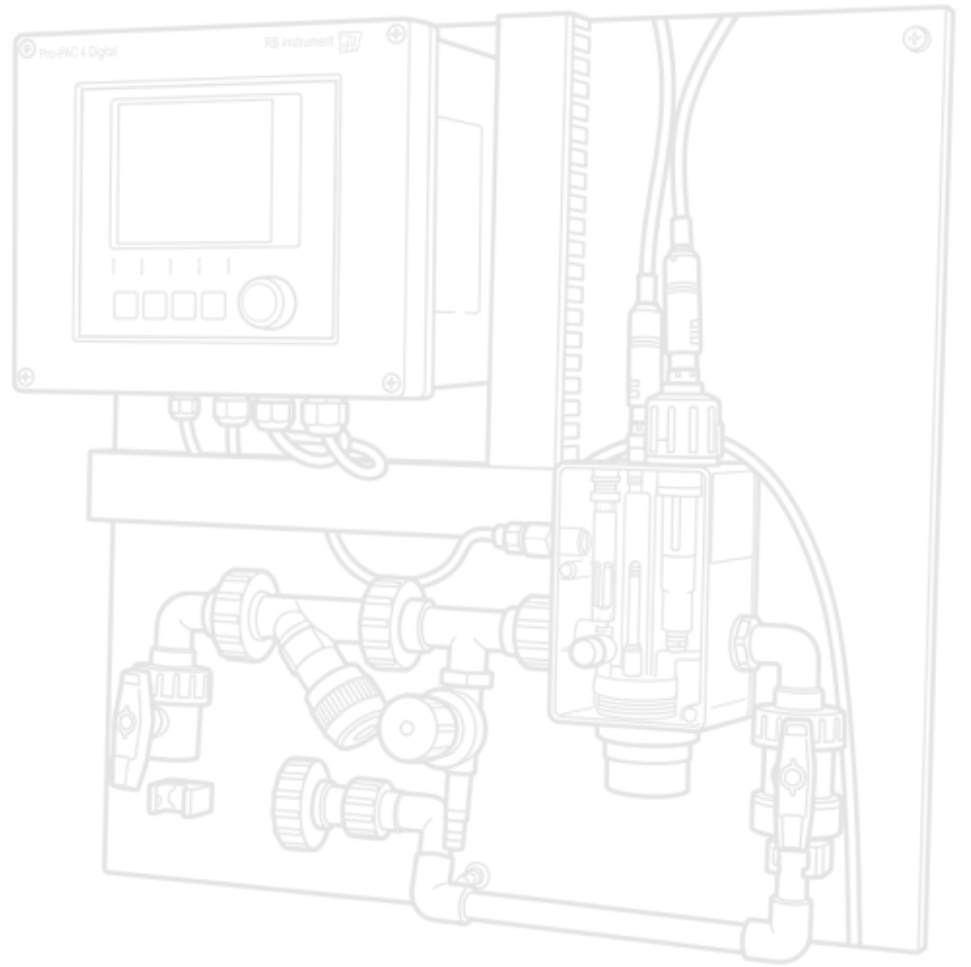


CI & PH MESS- UND REGELTECHNIK DOKUMENTATION

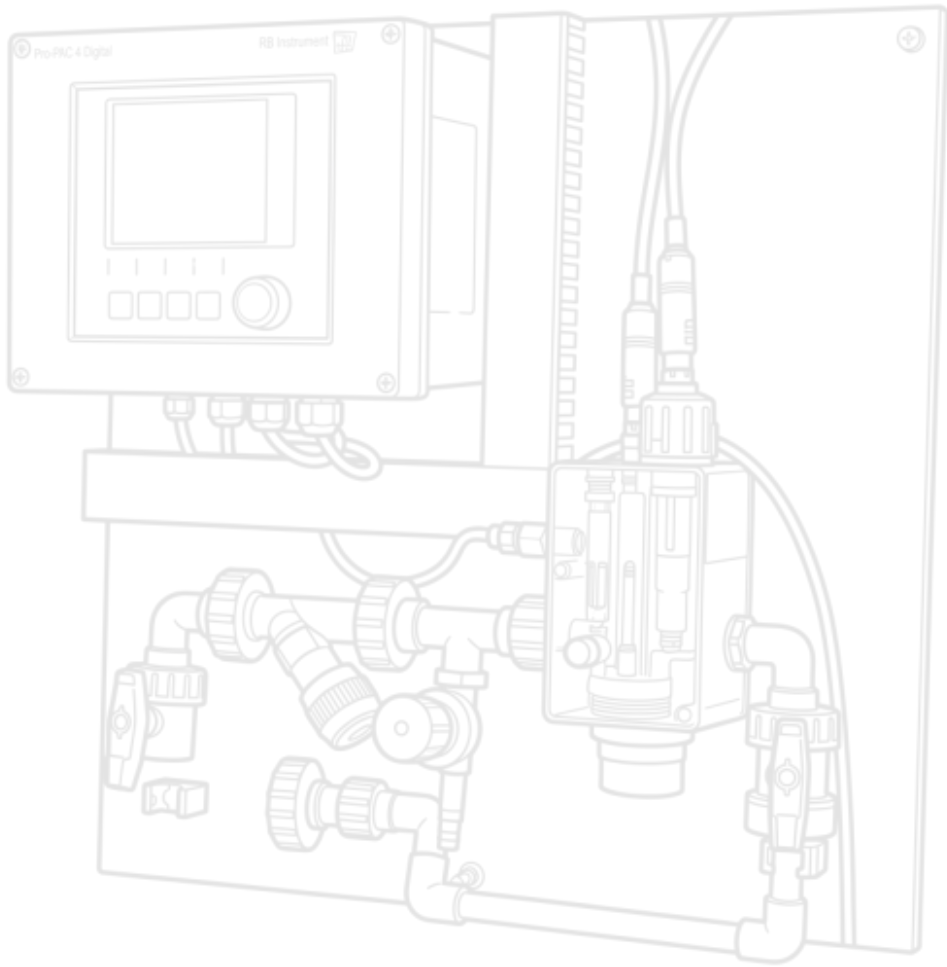

POOLPAC 2 DIGITAL

TECHNISCHE DATEN

Sowohl die Temperatur- und pH-Werte werden auch zur Kompensation der Messung des freien Chlors verwendet. Standardmässig ausgestattet mit internem Logbuch, welche alle Änderungen und Kalibrierungen speichert.

Das Gerät ist vollständig verkabelt und getestet. Darüber hinaus ist diese Armatur mit einem Schmutzfilter, 2 x Kugelhahn und Messwasserablassventil, vor der Durchflussarmatur ausgestattet, damit die Kalibrierung und Wartung leicht durchführbar sind.

Digitaler Chlorsensor Typ	OCCS51D
Digitale pH-Kombi-Elektrode Typ	OCPS31D
Messbereiche	0 - 20,0 mg CL2, 1 - 12 pH, 0 - 80°C
Anzeige	0 - 20,0 mg CL2, 0 - 14 pH, 0 - 100°C
Regelung	P, PI, PID oder PD Impulslänge oder Impulsfrequenz für pH und CL2, Alarmkontakt für z.B. Min./Max.
Schutzart	IP66/67, Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit.
Ausgänge	2 x 0/4 - 20 mA und 2 x digital (frei programmierbar)
Spannungsversorgung	230 V, 50/60 Hz
Montage	Wandmontage, 3x Lasche
Dimensionen	495x495mm

